

4.2 Verkabelung

Kabeltypen für V.24-Anschlüsse

Nachfolgende konfektionierte Kabel sind für die V.24-Anschaltungen zwischen TK-Anlage und Anwendergeräten vorgesehen.

Schnur 21


Dieses Kabel wird für PC-Anschlüsse (Service-, GEDAS- und LCR-) verwendet.

Ausnahme: UNIX-PC siehe Schnur 23

Kabelbezeichnung: LI Y-C-Y 5 x 2 x 0,14 (geschirmt)

Kabellänge: 3 m

Der Kabelschirm muß leitend auf beiden Seiten mit den metallisierten Griffgehäusen verbunden sein!

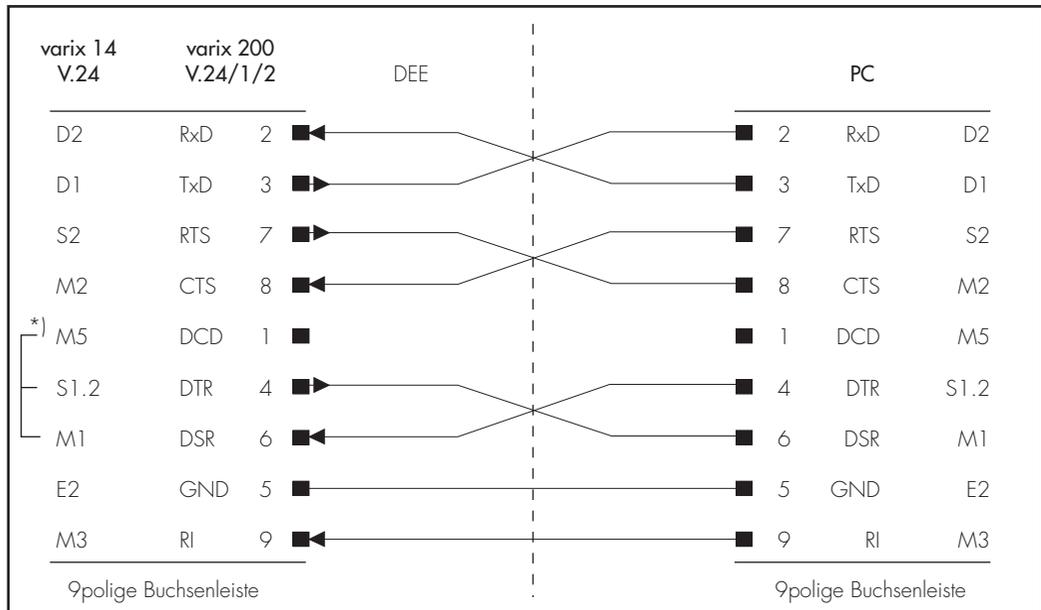

*) die gebrückten Anschlüsse werden bei V.24 (varix 14) und V.24/2 nicht genutzt.

Abb. 4.2 - 5 Pinbelegung der Anschlüsse für Schnur 21